



第 11 小規模特定用途複合防火対象物

小規模特定用途複合防火対象物（政令別表第 1 (16) 項イに掲げる防火対象物のうち、特定用途に供される部分の床面積の合計が当該部分の存する防火対象物の延べ面積の 10 分の 1 以下であり、かつ、300 m²未満であるものをいう。以下同じ。第 11-1 図参照）の消防用設備等の設置単位の取り扱いは、次によること。


(例 1)

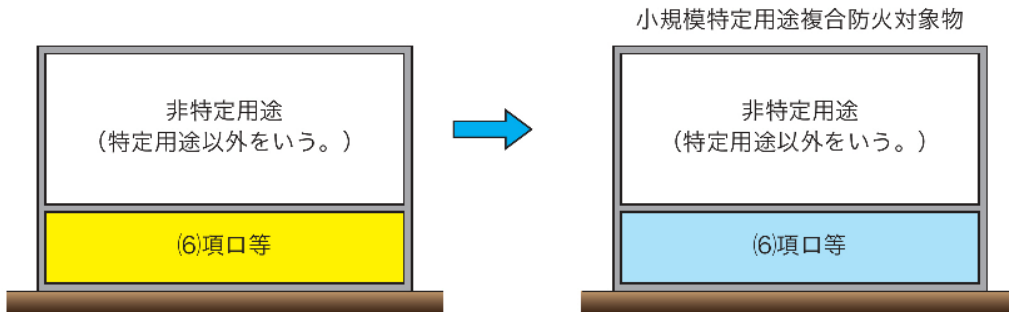

(例 2)

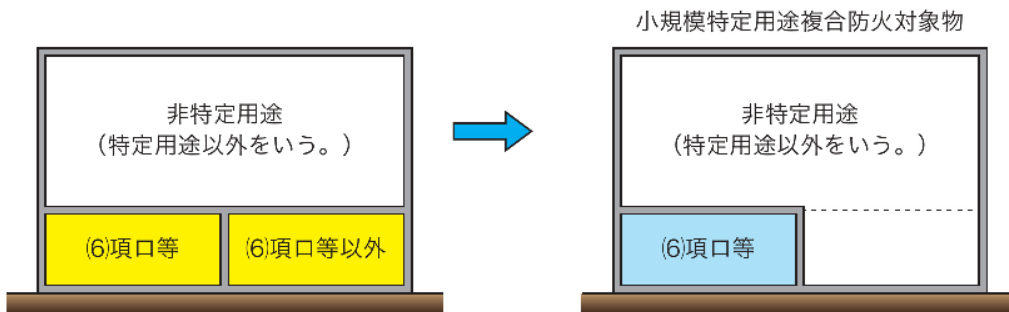

(例 3)

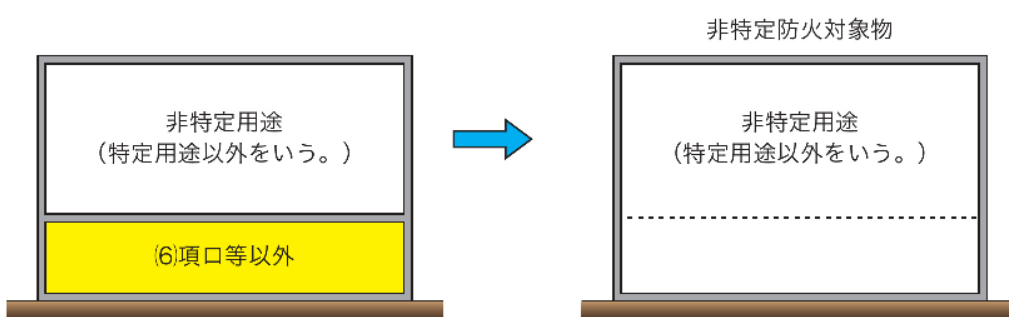

: 特定用途の床面積の合計が10%以下、かつ、300m²未満

注 1 「(6)項口等」とは、政令別表第 1 (2) 項ニ、(5) 項イ若しくは(6) 項イ(1)から(3)まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表(6) 項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。）の用途に供される部分をいう。


2 「(6)項口等以外」とは、(6)項口等以外の特定用途に供される防火対象物をいう。

第 11-1 図


1 屋内消火栓設備等の非常電源に関する事項（省令第 12 条第 1 項第 4 号関係）

延べ面積が 1,000 m²以上の小規模特定用途複合防火対象物において、屋内消火栓設備の非常電源として非常電源専用受電設備を設置することができること。また、省令第 12 条第 1 項第 4 号の規定の例によることとされているスプリンクラー設備等の非常電源についても、同様であること。（第 11-2 図参照）

（複合用途防火対象物（16項イ）延べ面積1,000m²以上）

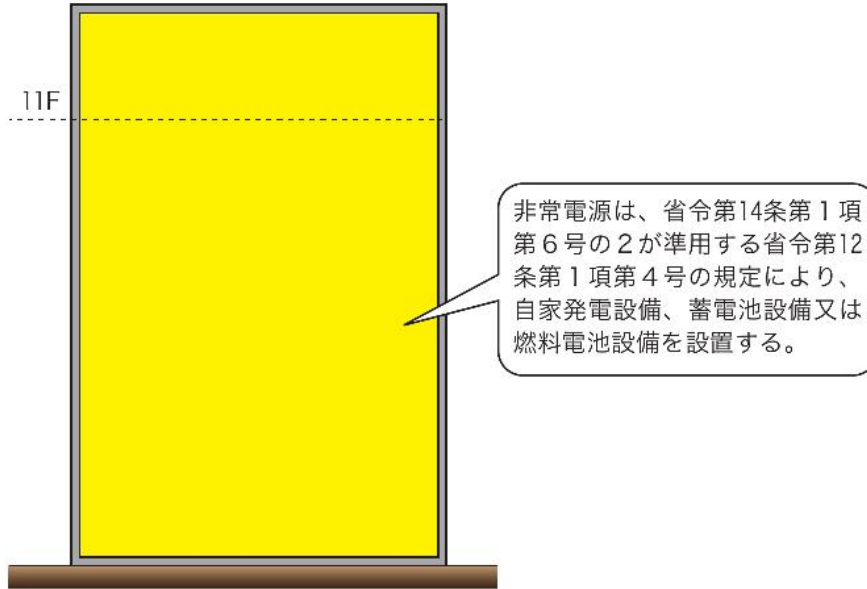

（小規模特定用途防火対象物（16項イ）延べ面積1,000m²以上）

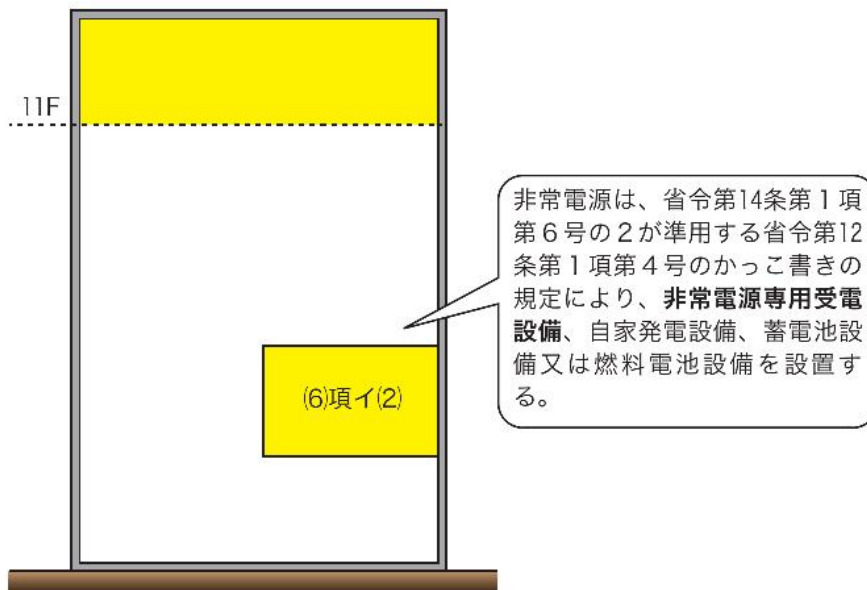


- : スプリンクラー設備の設置を要する部分
- : スプリンクラー設備の設置を要しない部分


第 11-2 図

- 2 スプリンクラー設備を設置することを要しない部分(省令第 13 条第 1 項第 2 号関係)
 スプリンクラー設備を設置することを要しない部分として、小規模特定用途複合防火対象物の次に掲げる部分以外の部分で 10 階以下の階に存するもの(第 11-3 図参照)
- ア 政令別表第 1(6)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
 - イ 政令別表第 1(6)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
 - ウ 政令別表第 1(6)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(介助がなければ避難できない者として省令第 12 条の 3 に規定する者を主として人所させるもの以外のものにあつては、床面積が 275 m²以上のものに限る。)

(複合用途防火対象物 (16)項イ)

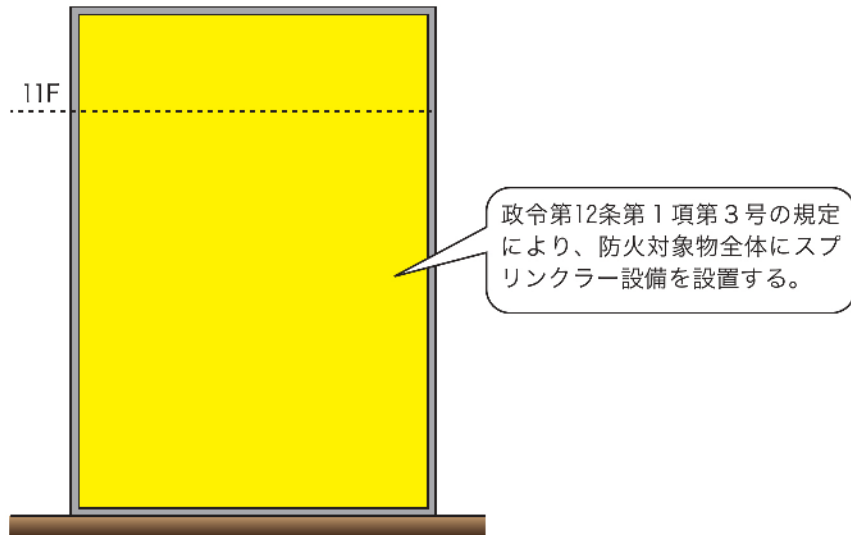

(小規模特定用途複合防火対象物 (16)項イ)

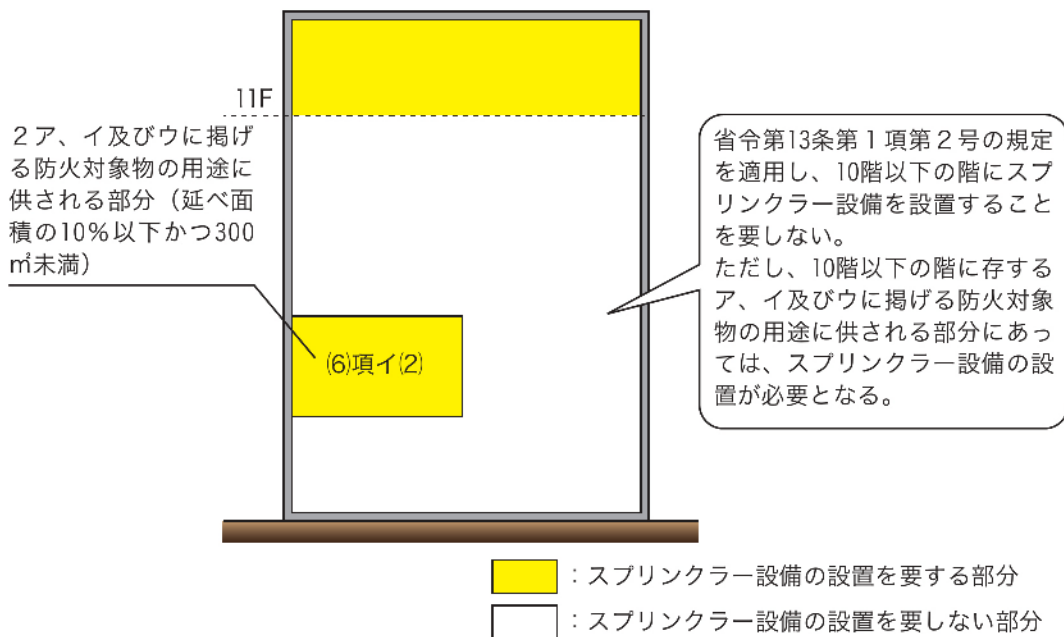


第 11-3 図


3 自動火災報知設備の感知器等を設けることを要しない部分
(省令第 23 条第 4 項第 1 号へ関係)

- (1) 自動火災報知設備の感知器を設けることを要しない部分として、小規模特定用途複合防火対象物（政令第 21 条第 1 項第 8 号に掲げる防火対象物を除く。）の部分（同項第 5 号及び第 11 号から第 15 号までに掲げる防火対象物の部分を除く。）のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、政令別表第 1 各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項（(13) 項ロ及び(16) 項から(20) 項までを除く。）の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される部分であって当該用途に供される部分の床面積（その用途に供される部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合にあっては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計）が 500 ㎡未満（同表(11) 項及び(15) 項に掲げる防火対象物の用途に供される部分にあっては、1,000 ㎡未満）であるもの（第 11-4 図参照）
- ア 政令別表第 1 (2) 項ニ、(5) 項イ並びに(6) 項イ(1) から(3) まで及びロに掲げる防火対象物
- イ 政令別表第 1 (6) 項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。）
- (2) (1) の自動火災報知設備の感知器を設けることを要しない部分については、地区音響装置及び発信機（以下この項において「感知器等」という。）についても設けることを要しないこと。

例 1（複合用途防火対象物 (16) 項イ）

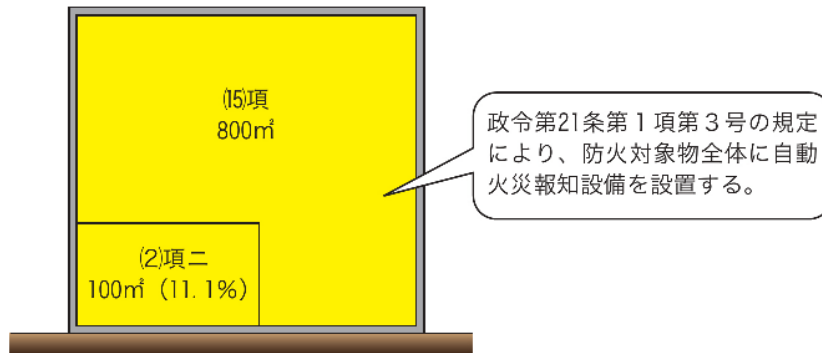


(小規模特定用途複合防火対象物 (16) 項イ)

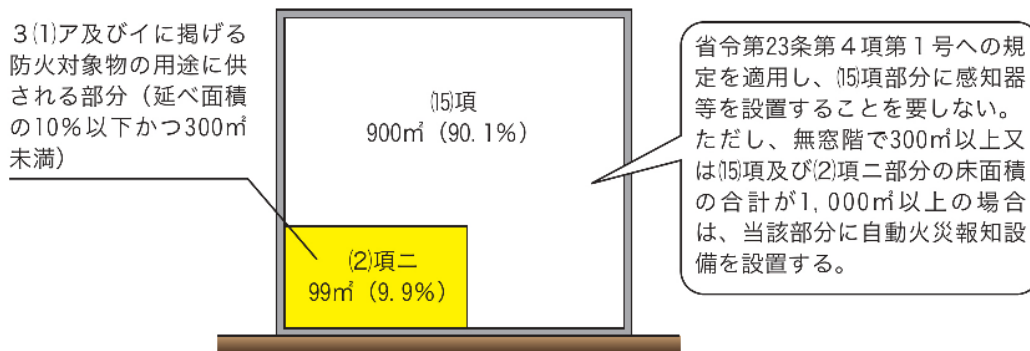


■ : 自動火災報知設備の設置を要する部分
□ : 感知器等の設置不要部分

例 2 (複合用途防火対象物 (16)項イ)

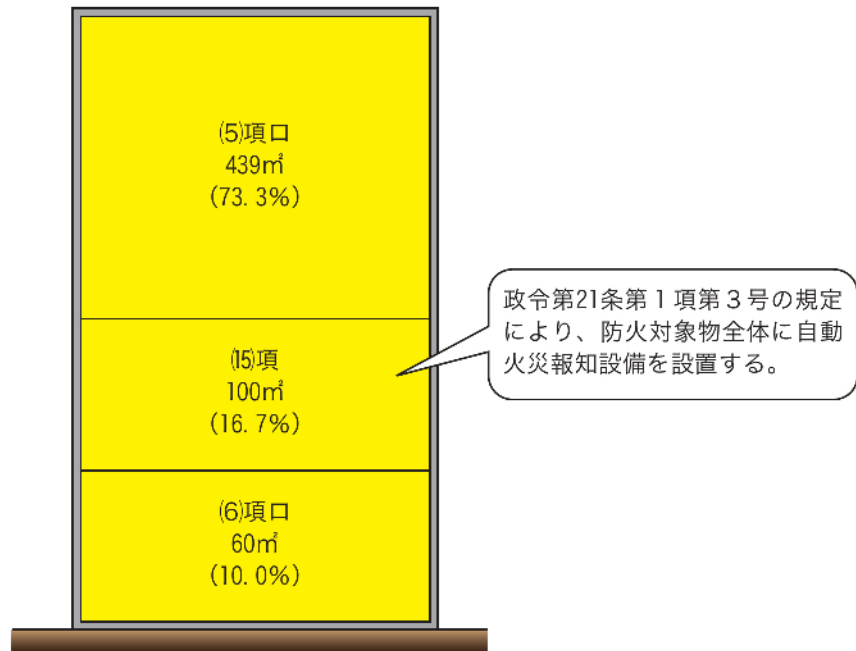


(小規模特定用途複合防火対象物 (16)項イ)

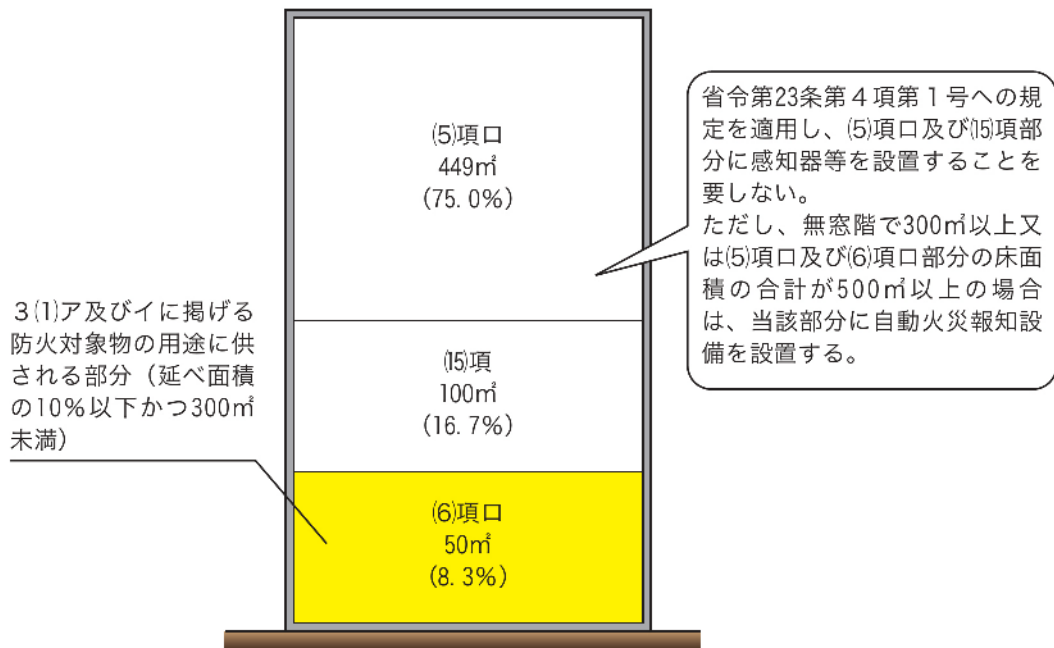


- ・(5)項口 (449㎡) > (15)項 (100㎡)
- ・(5)項口 (449㎡) + (6)項口 (50㎡) < 500㎡

: 自動火災報知設備の設置を要する部分
 : 感知器等の設置不要部分

例 3 (複合用途防火対象物 (16)項イ)

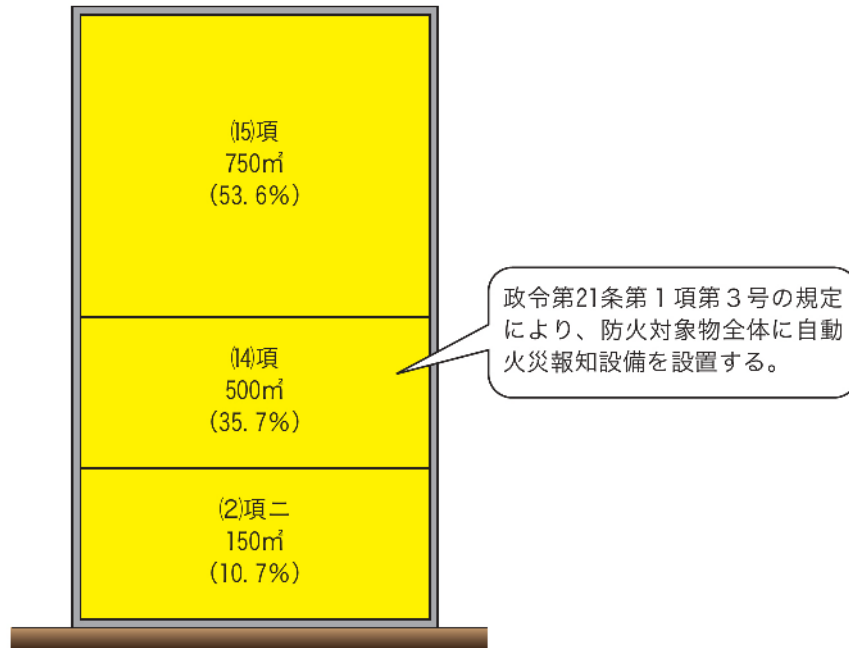

(小規模特定用途複合防火対象物 (16)項イ)

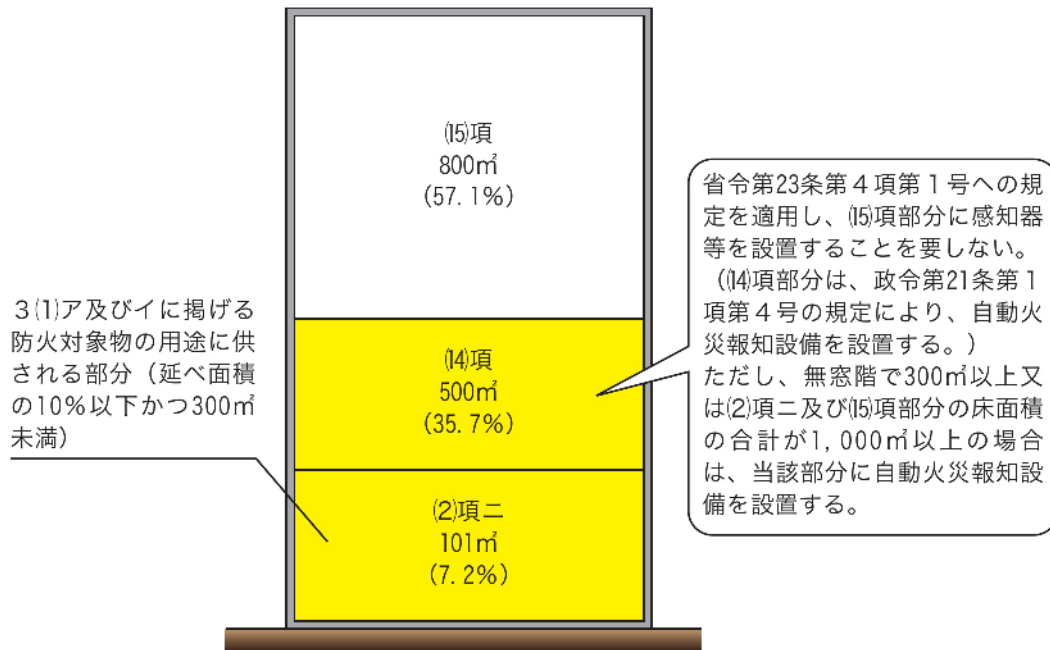


3(1)ア及びイに掲げる防火対象物の用途に供される部分(延べ面積の10%以下かつ300㎡未満)


- ・ (15)項 (800㎡) > (14)項 (500㎡)
- ・ (15)項 (800㎡) + (2)項二 (101㎡) < 1000㎡

■ : 自動火災報知設備の設置を要する部分
□ : 感知器等の設置不要部分

例 4 (複合用途防火対象物 (16項イ))

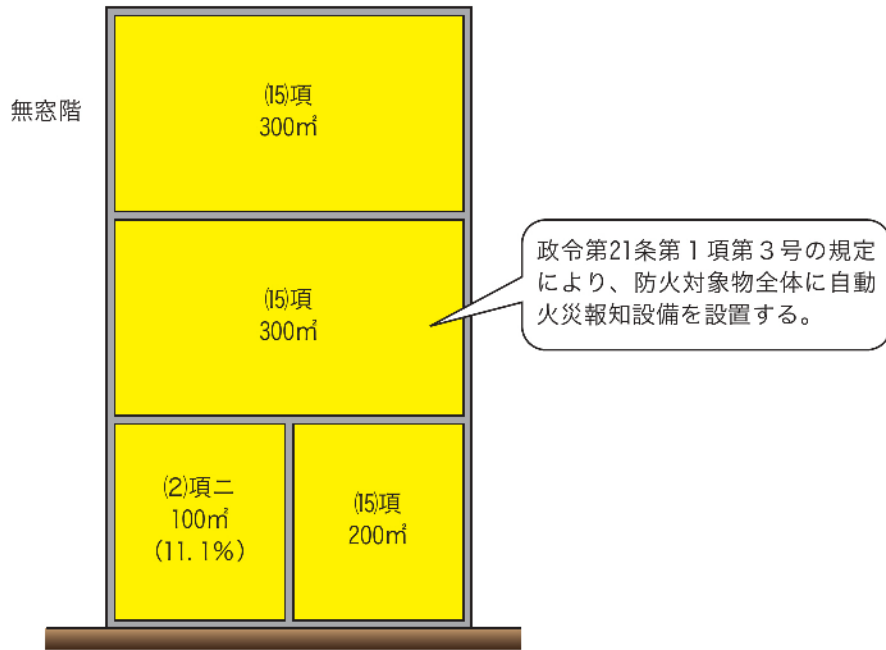

(小規模特定用途複合防火対象物 (16項イ))

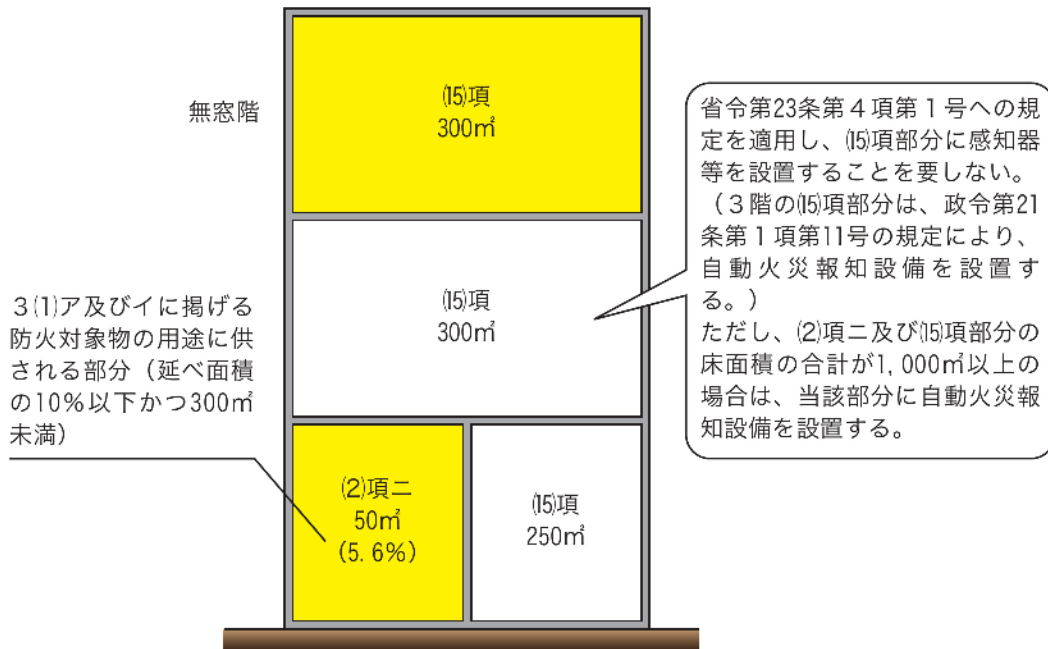

3(1)ア及びイに掲げる防火対象物の用途に供される部分(延べ面積の10%以下かつ300㎡未満)

- ・ (2)項二 (5.6%) ≤ 10%、かつ、50㎡ < 300㎡
- ・ (15)項 (850㎡) + (2)項二 (50㎡) < 1000㎡

: 自動火災報知設備の設置を要する部分
 : 感知器等の設置不要部分


第 11 - 4 図

4 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置（特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令（平成 20 年総務省令第 156 号）第 2 条関係）


延べ面積が 300 m²以上の小規模特定用途複合防火対象物であって、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分及び前 3 の感知器等を設けることを要しない部分に該当する部分のみで構成され、これらの部分以外の部分が存しないものについては、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる。（第 11-5 図参照）

- ア 政令別表第 1（2）項ニ、（5）項イ並びに（6）項イ（1）から（3）まで及びロに掲げる防火対象物
- イ 政令別表第 1（6）項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。）

（複合用途防火対象物（16項イ））

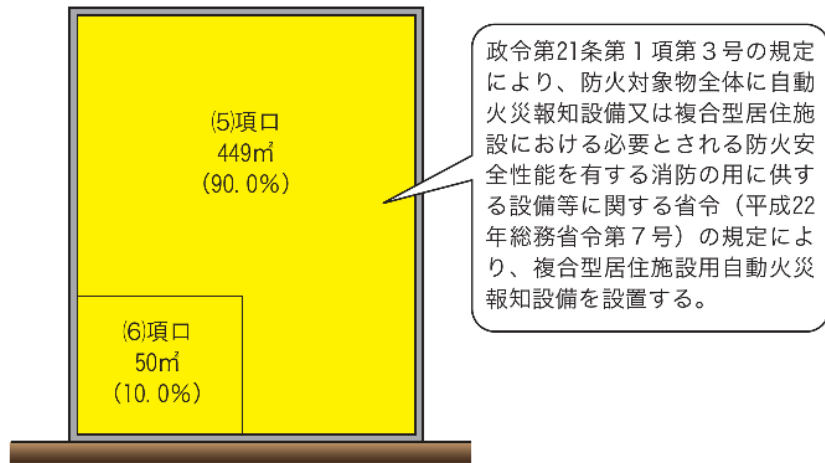

（小規模特定用途複合防火対象物（16項イ））

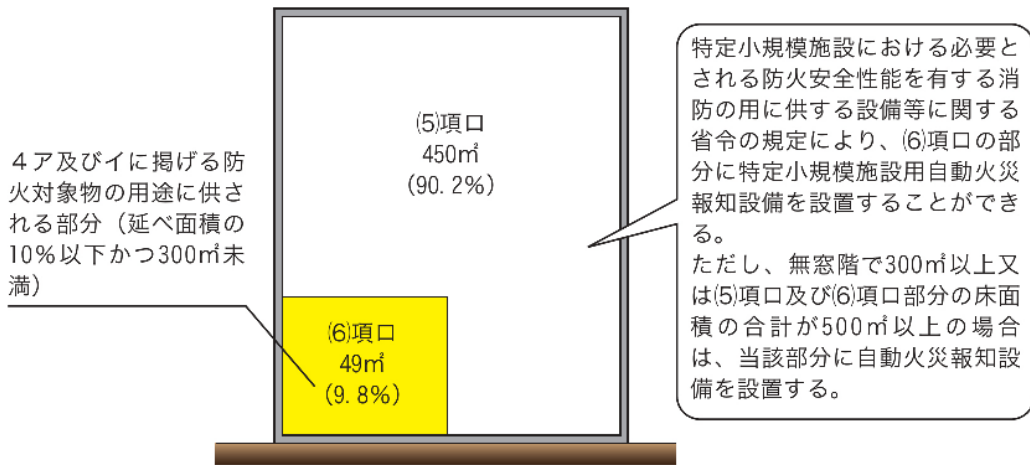

4 ア及びイに掲げる防火対象物の用途に供される部分（延べ面積の10%以下かつ300㎡未満）


■ : 自動火災報知設備の設置を要する部分
□ : 感知器等の設置不要部分

第 11-5 図

5 特定一階段等防火対象物の取り扱い（省令第 23 条第 4 項第 7 号へ関係）


小規模特定用途複合防火対象物は、省令第 23 条第 4 項第 7 号へに規定する特定一階段等防火対象物の適用を受けないこと。（第 11-6 図及び第 11-7 図参照）

（自動火災報知設備）

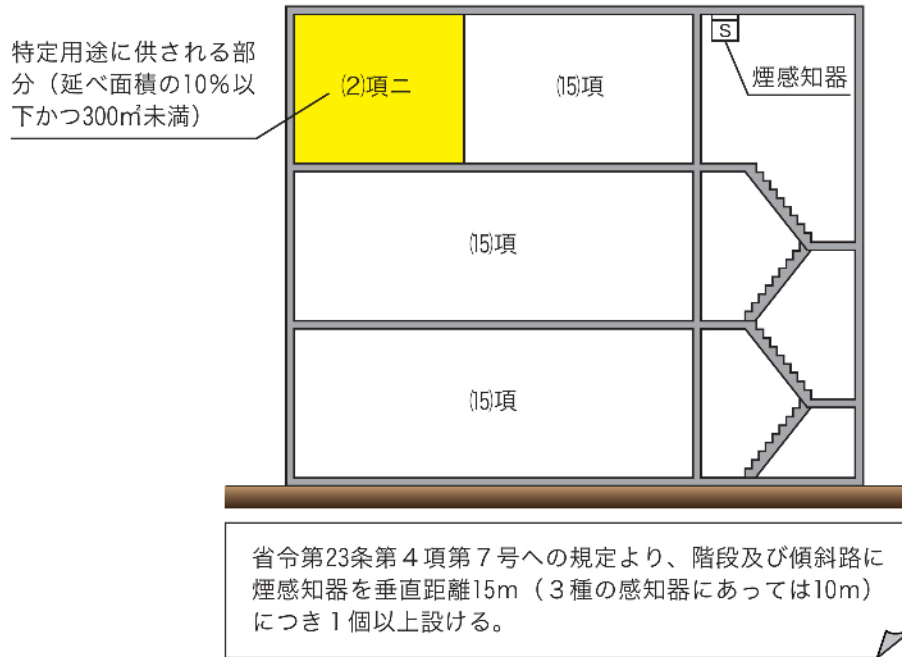

第 11-6 図

（避難器具）

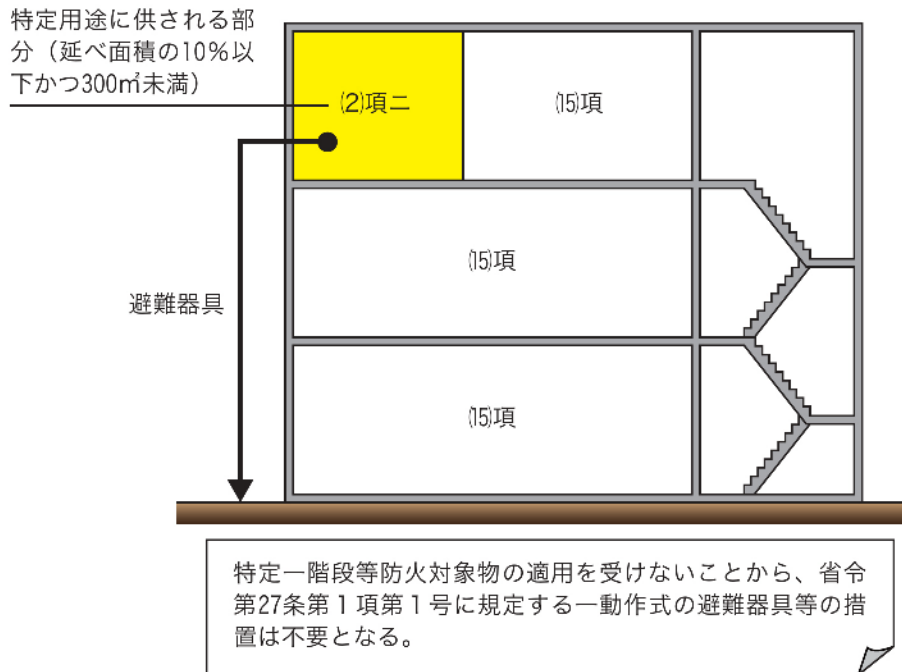

第 11-7 図


6 避難器具の設置個数の減免(省令第 26 条第 6 項関係)

小規模特定用途複合防火対象物に存する政令第 25 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げる防火対象物の階が次のアからウまで(当該階が 2 階であり、かつ、2 階に政令別表第 1 (2) 項及び(3) 項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない場合にあってはア及びウ) のいずれにも該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。

(第 11-8 図参照)

- ア 下階に政令別表第 1 (1) 項から(2) 項ハマまで、(3) 項、(4) 項、(9) 項、(12) 項イ、(13) 項イ、(14) 項及び(15) 項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しないこと。
- イ 当該階(当該階に省令第 4 条の 2 の 2 第 1 項の避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が 2 以上設けられていること。
- ウ 収容人員が、政令第 25 条第 1 項第 1 号に掲げる防火対象物の階にあっては 20 人未満、同項第 2 号に掲げる防火対象物の階にあっては 30 人未満であること。

例 1 (複合用途防火対象物 (16) 項イ)

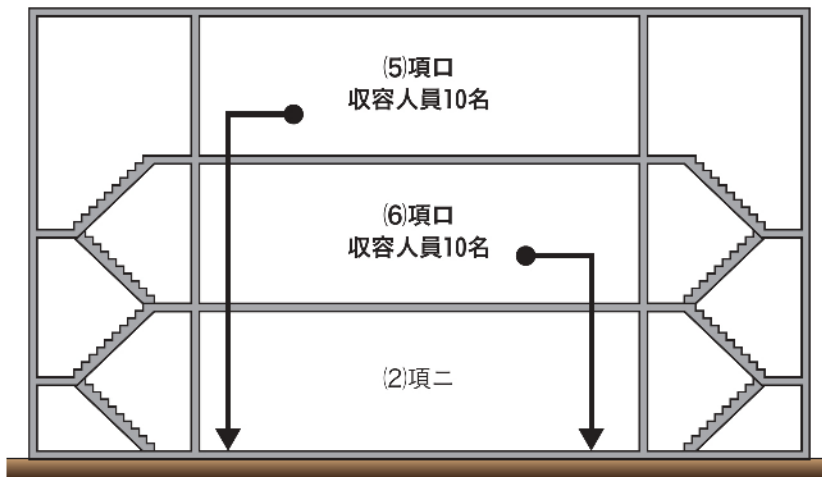

(小規模特定用途複合防火対象物 (16) 項イ)





太字 : 避難器具の設置を要する部分

: 特定用途に供される部分 (延べ面積の 10% 以下かつ 300m² 未満)

例 2 (小規模特定用途複合防火対象物 (16)項イ)


省令第26条第6項の規定を適用し、(5)項口部分に避難器具を設置することを要しない。
ただし、2階に(2)項及び(3)項部分が存する場合は、収容人員の合計が10人以上の場合は、当該部分に避難器具を設置する。

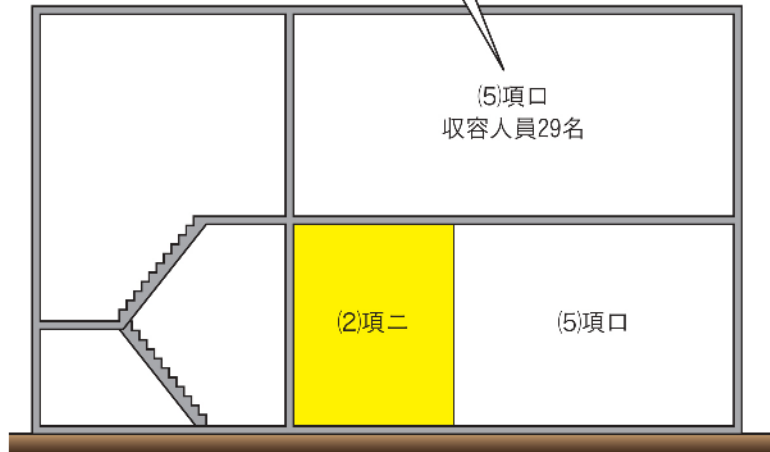


 : 特定用途に供される部分 (延べ面積の10%以下かつ300㎡未満)

例 3 (小規模特定用途複合防火対象物 (16)項イ)

政令第25条第1項第5号の規定により、2階に避難器具を設置する。

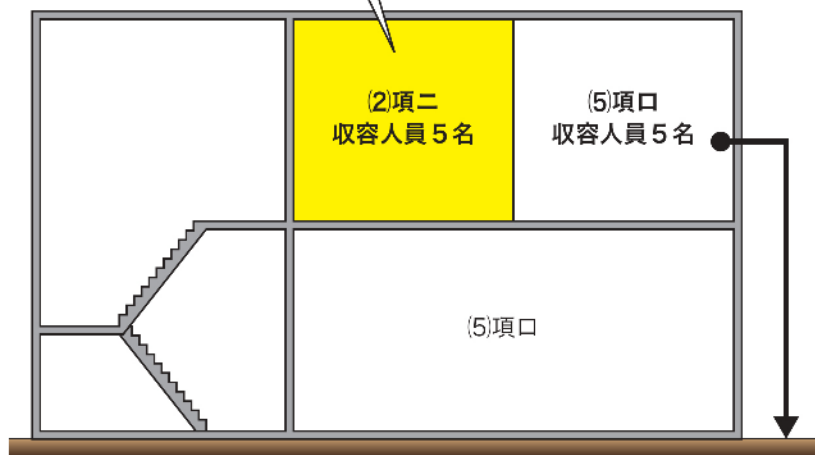

太字 : 避難器具の設置を要する部分


 : 特定用途に供される部分 (延べ面積の10%以下かつ300㎡未満)

7 誘導灯を設置することを要しない部分（省令第 28 条の 2 第 1 項第 5 号及び第 2 項第 4 号関係）


小規模特定用途複合防火対象物（政令別表第 1（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。）の地階、無窓階及び 11 階以上の部分以外の部分については、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置することを要しないこと。（第 11-9 図参照）

なお、政令別表第 1（9）項ロに掲げる防火対象物は、政令第 26 条第 1 項の規定により、地階、無窓階及び 11 階以上の階以外の部分にも誘導灯の設置が義務付けられていることから、政令別表第 1（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物及び（9）項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分のみから成る小規模特定用途複合防火対象物については、適用できないこと。（第 11-10 図参照）

（複合用途防火対象物（16項イ））

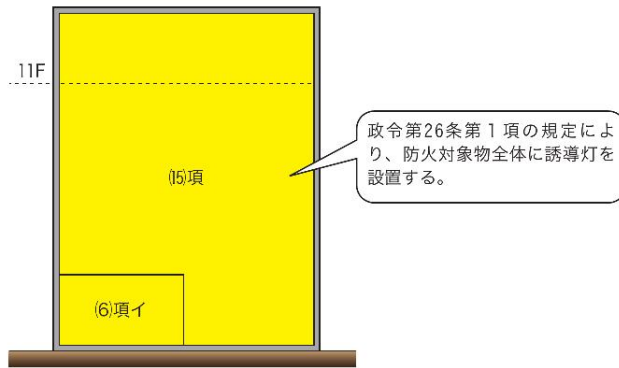


（小規模特定用途複合防火対象物（16項イ））

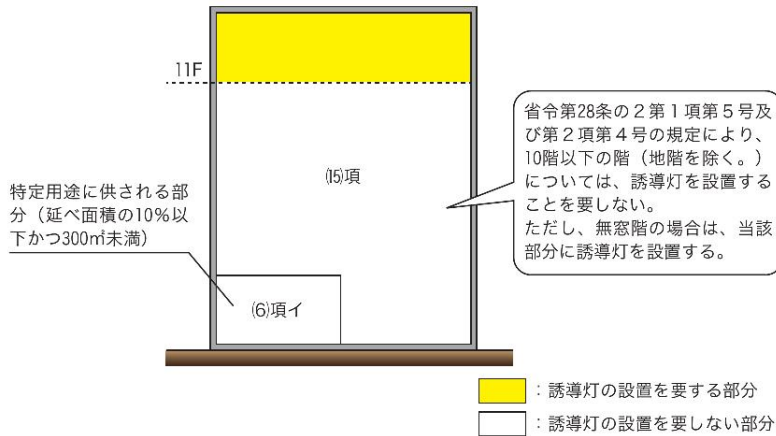

第 11-9 図

（小規模特定用途複合防火対象物（16項イ））

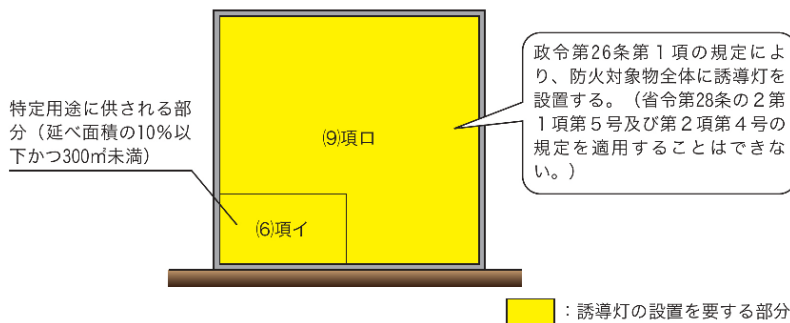

第 11-10 図